



# REGLEMENTATION POST INCENDIE DE ROUEN Proposition d'accompagnement

# POST INCENDIE DE ROUEN

1. NOUVELLE REGLEMENTATION : ESPRIT + CORPUS REGLEMENTAIRE
2. VOLET LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES
3. VOLET ENTREPOT
4. REX MOE
5. CONCLUSION

# LEVIERS DE LA RÉGLEMENTATION


Esprit +  
Corpus  
Réglementaire

| N°  | LEVIER                                         | ESPRIT                                                                                                                                                                                                                           | DECLINAISON                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | <b>Prise en compte globale des risques</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise en compte des propriétés et pas uniquement la rubrique ICPE du classement</li> <li>- Appréhension des risques à l'échelle globale des différents stockages à proximité</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>LI : prise en compte de TOUS les liquides avec propriétés inflammables</b></li> <li>- <b>1510 : modification du libellé de la rubrique</b></li> </ul> |
| II  | <b>Réduction du risque à la source</b>         | Limitation de certains stockages et ainsi les configurations les + susceptibles de générer une nappe enflammée                                                                                                                   | <b>Stockages de LI en récipients mobiles ciblés</b>                                                                                                                                               |
| III | <b>Réduire l'étendue d'une nappe enflammée</b> | Limitation de la propagation et l'emprise d'un éventuel incendie                                                                                                                                                                 | <b>Implantation, conditions de stockage, conception des rétentions, dispositions constructives</b>                                                                                                |
| IV  | <b>Compenser</b>                               | Maintien de certain stockage sous réserve de dispositions visant à permettre une lutte efficace contre l'incendie                                                                                                                | <b>DAI, surveillance, moyens incendie</b>                                                                                                                                                         |
| V   | <b>Se préparer</b>                             | Mieux se préparer à la gestion de crise                                                                                                                                                                                          | <b>Etats des stocks précisés, obligation étendue des plans d'urgence interne, mettre en place les 1<sup>ers</sup> prélèvements environnementaux</b>                                               |

# CORPUS RÉGLEMENTAIRE

Esprit +  
Corpus  
Réglementaire

4

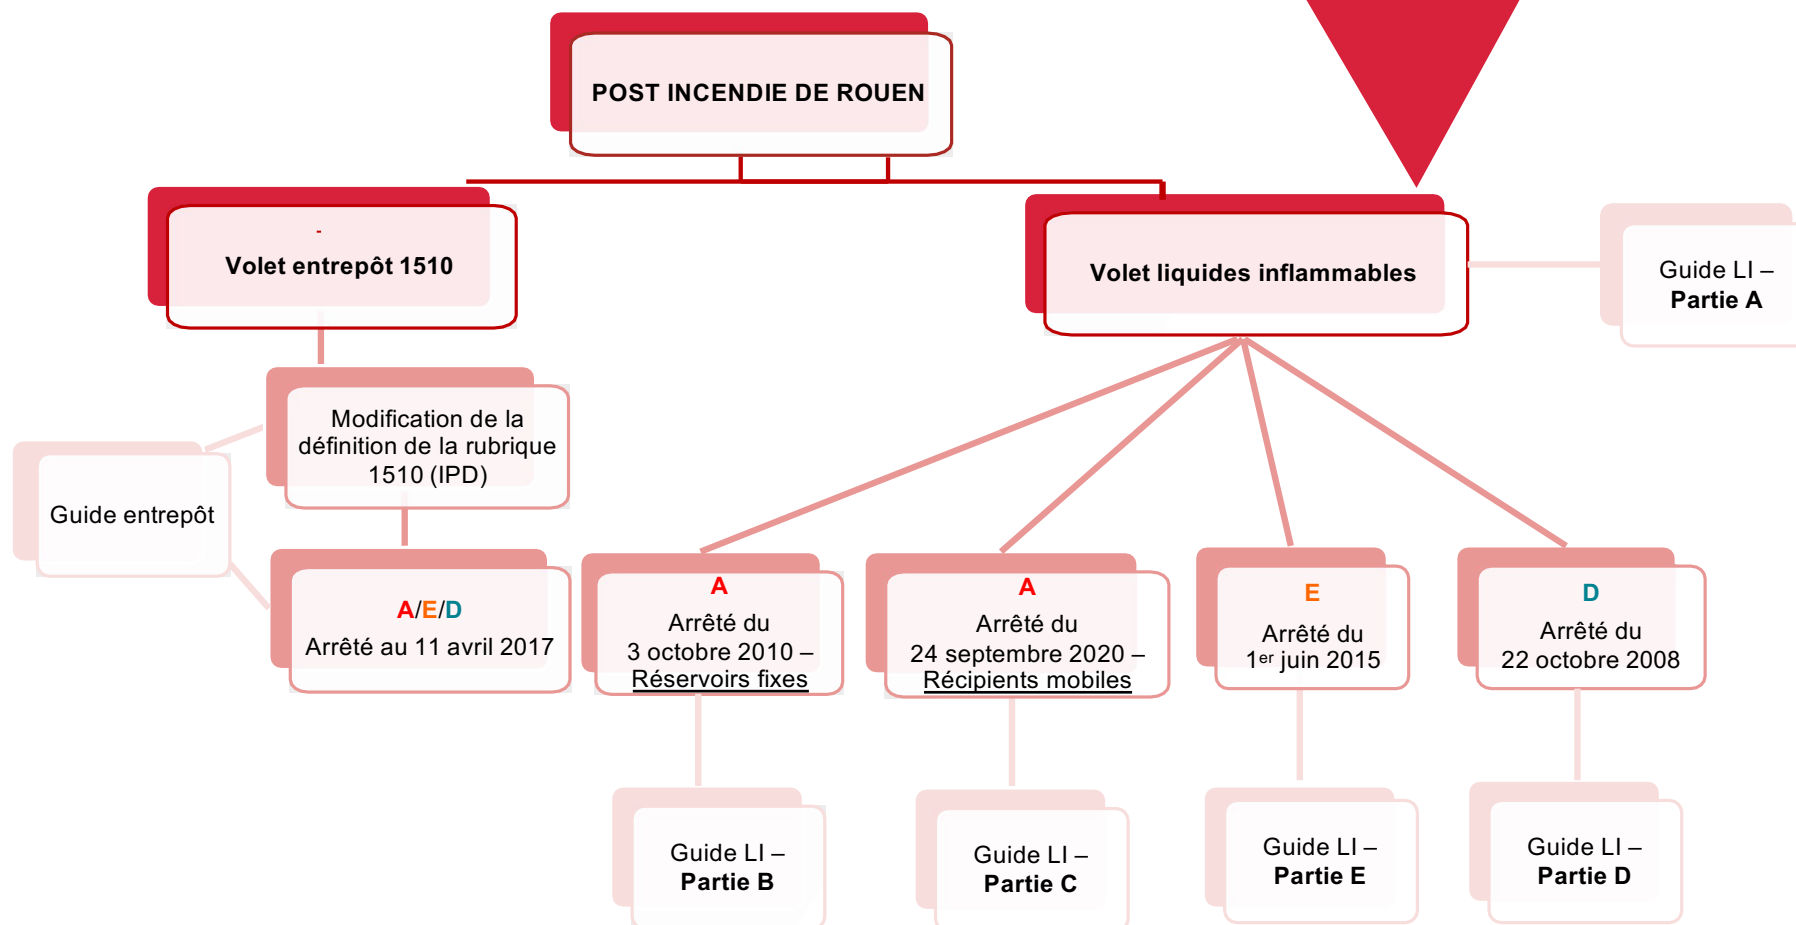

# VOLET ENTREPÔT

1510

8

## RUBRIQUE 1510

| Désignation de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Régime <sup>1</sup> | Rayon <sup>2</sup> | AMPG A, E ou D(C)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques. |                     |                    |                          |
| 1. Entrant dans le champ de la colonne « évaluation environnementale systématique » en application de la rubrique 39.a de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                   | 1                  | <a href="#">11.04.17</a> |
| 2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                          |
| a) Supérieur ou égal à 900 000 m <sup>3</sup> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                   | 1                  | <a href="#">11.04.17</a> |
| b) Supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3</sup> mais inférieur à 900 000 m <sup>3</sup> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E                   | -                  | <a href="#">11.04.17</a> |
| c) Supérieur ou égal à 5 000 m <sup>3</sup> mais inférieur à 50 000 m <sup>3</sup> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DC                  | -                  | <a href="#">11.04.17</a> |
| Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                          |

**Installation, Pourvue d'une toiture, Dédiée au stockage (IPD) :** stockage, sous toiture, d'une **quantité quelconque** de matières ou de produits combustibles.

# VOLET ENTREPÔT

1510

**Installation, Pourvue d'une toiture, Dédiée au stockage (IPD) :** *stockage, sous toiture, d'une quantité quelconque de matières ou de produits combustibles.*

## 1 IPD peut être dépourvue de parois extérieures ou de façades

Peut-être une IPD si abrite des stockages combustibles :



**Auvents**



**Chapiteaux**



**Structures modulaires mobiles**  
(si permettant une circulation de personnes)

## ECHEANCES ECHUES

- Etat des stocks
- Annexe VIII – arrêté du 11 avril 2017 :  
Etude de flux thermiques – 8 kW/m<sup>2</sup>
- Plan de défense contre l'incendie (PDCI)

La réalisation d'un audit pour les entrepôts ICPE 1510 est une étape cruciale pour garantir la conformité réglementaire et la sécurité de votre installation.



## Conformité réglementaire

- Vérification de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement.
- Évaluation de la conformité aux prescriptions générales de la rubrique 1510.
- Analyse des modifications apportées à l'installation depuis la dernière autorisation.



## Sécurité incendie

- Inspection des systèmes de détection et d'extinction d'incendie.
- Évaluation des moyens de secours et d'évacuation.  
D9/D9A/essais simultanés
- Vérification de l'entretien des équipements de sécurité.
- Analyse des risques d'incendie spécifiques à votre activité.



## Stockage des produits

- Contrôle du respect des règles de stockage (compatibilité, stabilité, ventilation).
- Évaluation de l'étiquetage et de la traçabilité des produits.
- Vérification de la conformité des emballages.



## Environnement

- Évaluation des impacts environnementaux (eaux usées, déchets, nuisances).
- Vérification de la mise en œuvre des mesures de réduction des nuisances.



## Maintenance et entretien

- Inspection de l'état général des bâtiments et des équipements.
- Vérification de la fréquence et de la qualité des opérations de maintenance.



## Documentation

- Analyse de la documentation obligatoire (registres, plans, procédures).
- Évaluation de la qualité de la formation du personnel.



# Méthodologie de l'audit

1

## Phase préparatoire :

- \* Définition des objectifs de l'audit.
- \* Établissement du planning.
- \* Préparation des documents nécessaires.

2

## Phase de terrain

- \* Réalisation d'une visite des lieux.
- \* Entretiens avec le personnel.
- \* Collecte de documents.
- \* Rédaction de rapports d'anomalies.

3

## Phase de restitution

- \* Synthèse des résultats de l'audit.
- \* Identification des points forts et faibles.
- \* Formulation de recommandations.



# Outils utiles

## Suivi des maintenances et entretiens

| Domaine       | Matériel                                      | Fréquence      | Prochaine échéance |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Environnement | Analyses effluents                            | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Chauffage ( <i>aérotherme / rooftop</i> )     | Annuel         |                    |
| Environnement | Clim /rooftop ( <i>fluides frigorigènes</i> ) | Annuel         |                    |
| Environnement | Curage bassin                                 | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Désenfumage                                   | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Détecteur hydrogène                           | Annuel         |                    |
| Environnement | Disconnecteur                                 | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Électrique : Q18                              | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Extincteur : Q4                               | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Foudre : Analyse complète                     | Biennal        |                    |
| Sécurité      | Foudre : Contrôle visuel                      | Biennal        |                    |
| Sécurité      | Incendie : Exercice                           | Semestriel     |                    |
| Sécurité      | Incendie : SSI                                | Semestriel     |                    |
| Environnement | Mesure de bruit                               | Triennal       |                    |
| Sécurité      | Niveleur de quais                             | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Porte automatique / barrière                  | Semestriel     |                    |
| Sécurité      | Porte Coupe-Feu avec rideaux eau              | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Poste HT : Entretien + analyse huiles         | Triennal       |                    |
| Sécurité      | Poste HT : Entretien cellule HT               | Triennal       |                    |
| Sécurité      | Poste HT : Entretien du local HT/BT           | Triennal       |                    |
| Sécurité      | RIA : Q5                                      | Annuel         |                    |
| Hygiène       | Sanitation                                    | Trimestrielle  |                    |
| Environnement | Séparateur hydrocarbures                      | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Sprinkler                                     | Hebdomadaire   |                    |
| Sécurité      | Sprinkler (Q1/DT)                             | Semestriel     |                    |
| Sécurité      | Sprinkler : Analyse d'eau                     | Triennal       |                    |
| Sécurité      | Sprinkler : GMP                               | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Sprinkler : Maintenance cuve eau              | Tous les 6 ans |                    |
| Sécurité      | Sprinkler : Poste de contrôle                 | Triennal       |                    |
| Sécurité      | Thermographie : Q19                           | Annuel         |                    |
| Sécurité      | Entretien des toitures                        | Semestriel     |                    |
| Environnement | Total KW Chargeurs / Local charge             | Annuel         |                    |
| Environnement | Vanne d'isolement                             | Mensuel        |                    |
| Sécurité      | contrôle PEI                                  | Annuel         |                    |
| Sécurité      | panneaux photovoltaïques                      | Annuel         |                    |
| Sécurité      | plans intervention et évacuations             | Annuel         |                    |
| Sécurité      | baes et DM                                    | Annuel         |                    |

## Conseils supplémentaires

- Impliquer le personnel : Leur connaissance du terrain est précieuse.
- Être objectif et constructif : L'objectif est d'améliorer la sécurité et la conformité.
- Faire preuve de pédagogie : Expliquer les enjeux de l'audit au personnel.
- Faire le point réglementaire avec les assureurs/Bureau de contrôle.

